



Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme des Gerätes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch ! Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch ! Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung ! Wir übernehmen ebenfalls keine Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden.

## ENDA EI7041 PROGRAMMIERBARES UNIVERSAL-ANZEIGEGERÄT

Vielen Dank dafür, daß Sie sich für das **ENDA EI7041** Univ. Anzeigegerät entschieden haben !

- ▶ Abmessungen 72x72mm.
- ▶ 4-stellige Digitalanzeige.
- ▶ Anzeige einstellbar zwischen -1999 und 4000
- ▶ Dezimalpunkt zwischen 1. und 3. Dekade einstellbar.
- ▶ Abwechselnde Anzeige Meßwert / *Unit* einstellbar
- ▶ Eingangssignal wählbar zwischen (0-20mA, 4-20mA, 0-1V, 0-10V).
- ▶ Kalibriermöglichkeit für den jeweiligen Anwendungsfall.
- ▶ 4 verschiedene Messwert Mittelwerte einstellbar.
- ▶ Max./min. Werte abrufbar.
- ▶ Holdfunktion (Einfrieren) für min./max.-Werte.
- ▶ Zwei Relaisausgang für die Steuerung und Alarm (Optional).
- ▶ Obere und untere Einstellbegrenzung möglich.
- ▶ Einstellbare Alarmarten (Regelkreis-/ Abweichungs-/ Bandalarm)
- ▶ Sensorhilfeversorgung (Optional).
- ▶ RS485 Modbus RTU Kommunikation (Optional).



Bestellcode : EI7041 - [ ] - [ ] - [ ] - [ ]			
1	2	3	4
<b>1 - Versorgung</b> 230.....230V AC 110.....110V AC 024.....24V AC 012.....12V AC SM.....9-30V DC / 7-24V AC	<b>2 - Relaisausgang</b> Blank oder XX...N/A 2R.....OUT und ALARM	<b>3 - Sensorversorgung</b> Blank oder XX...N/A 24.....24V DC 50mA 12.....12V DC 50mA 08.....8V DC 50mA 05.....5V DC 50mA	<b>4 - Modbus Schnittstelle</b> Blank oder XX...N/A RS...Modbus Schnittstelle



RoHS  
Compliant

### TECHNISCHE DATEN

BETRIEBSBEDINGUNGEN			
<b>Betriebstemper./Lagerung</b>	0 ... +50°C/-25 ... +70°C (nicht kondensierend).		
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	Bis 31°C 80%, bis 40°C linear abfallend bis 50% Luftfeuchtigkeit, Höhe <2000m		
<b>Schutzart</b>	Entspricht EN 60529	Frontseite : IP65	Rückseite : IP20
<b>Höhe</b>	Max. 2000m.		

Das Gerät nicht in explosiver oder korrosiver Umgebung einsetzen !

### ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

<b>Spannungsversorgung</b>	230V AC 110V AC ±%10 -%20 , 12/24V AC ±%10, 50/60Hz od. 9-30V DC /7-24V AC ±%10 SMPS optional		
<b>Leistungsaufnahme</b>	Max. 7VA		
<b>Elektr. Anschluß</b>	Schraubklemmleiste für Kabelquerschnitt bis 2.5mm²		
<b>Werterhaltung</b>	EEPROM (> 10 Jahre)		
<b>Elektromagn. Verträglichkeit</b>	EN 61326-1: 2013		
<b>Elektrische Sicherheit</b>	EN 61010-1: 2010 (Verschmutzungsgrad 2, Schutzklasse II, Messkategorie I) EI7041 nicht bei Anforderungen für Kategorien II, III oder IV verwenden.		

Eingang	Meßbereich		Meßgenauigkeit	Eingangsimpedanz
	Min.	Max.		
0-1V DC Spannung	0V	1.1V	±0,5% (Skalenbereich)	Ca. 100kΩ
0-10V DC Spannung	0V	12V	±0,5% (Skalenbereich)	Ca. 100kΩ
0-20mA DC Strom	0mA	25mA	±0,5% (Skalenbereich)	Ca. 10Ω
4-20mA DC Strom	0mA	25mA	±0,5% (Skalenbereich)	Ca. 10Ω

Eingangsimpedanz im Betriebsmodus für Strommessung beträgt ca. 5Ω. Bei dieser Einstellung darf am Eingang keine Spannung anliegen, sonst wird das Gerät beschädigt. Wenn die Einstellungen von Strom auf Spannung umgestellt wird, müssen vorher die Eingangsverbindungen getrennt und nach der Umstellung wieder angeschlossen werden.

### AUSGÄNGE

<b>Sensorversorgungsausgang</b>	Alle Sensorversorgungsausgänge maximal 50 mA. (Regulierter und isoliert).
<b>OUT</b>	Relais : 250V AC, 8A (ohmsche Last), Umschaltkontakt
<b>Alarm</b>	Relais : 250V AC, 8A (ohmsche Last), Umschaltkontakt
<b>Lebensdauer Relais</b>	Ohne Last 30. Mio. Schaltspiele, unter Last bei 250 Vac/8A 100.000 Schaltspiele (ohmsche Last)

### Regelungsart


<b>Regelausgang</b>	Doppelter Sollwert mit und Alarmsteuerung
<b>Regelungsart</b>	ON-OFF Regelung
<b>Hysterese</b>	Einstellbar zwischen 1 ... 200

### GEHÄUSE



<b>Gehäuseart</b>	Schalttafeleinbauart nach DIN 43700, mit Befestigungsvorrichtung
<b>Abmessungen</b>	B77xH35xT71mm
<b>Gewicht</b>	ca. 350g (inkl. Verpackung)
<b>Gehäusematerial</b>	selbstverlöschend

Das Gerät darf nur mit einem feuchten Tuch abgewischt werden, keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden !


## Programmiermodus P1 (Grundeinstellungen)

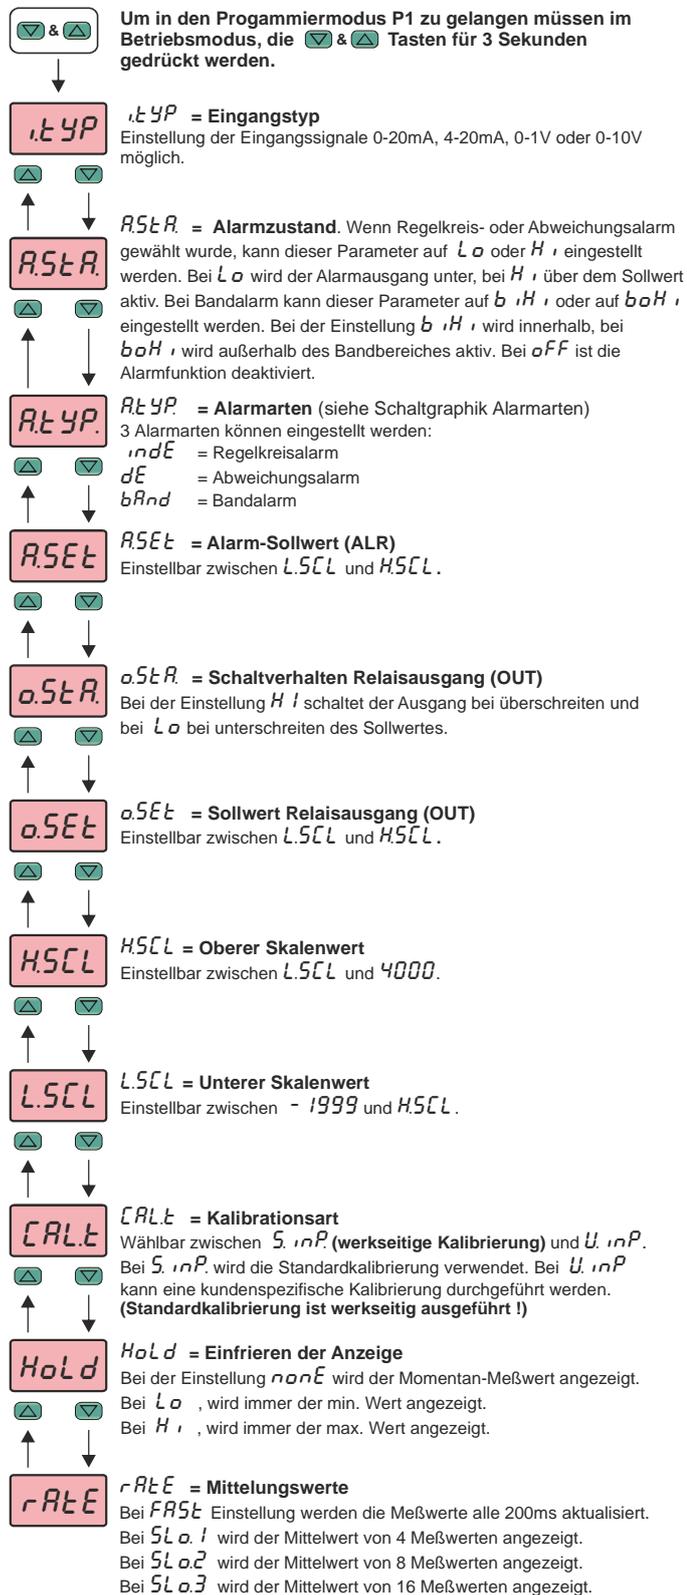

## Betriebsmodus

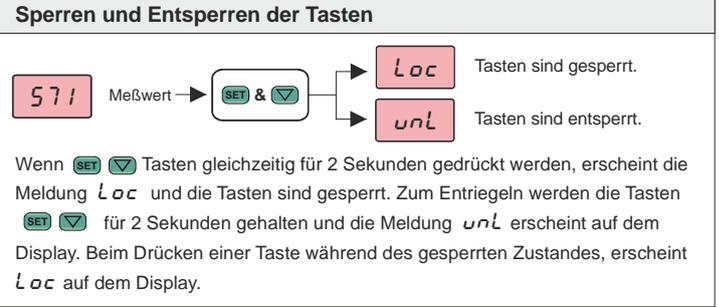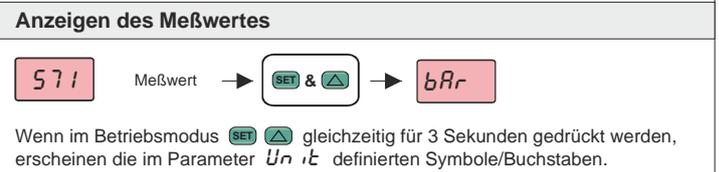

### Schaltverhalten der 3 Alarmarten und des Ausgangszustandes

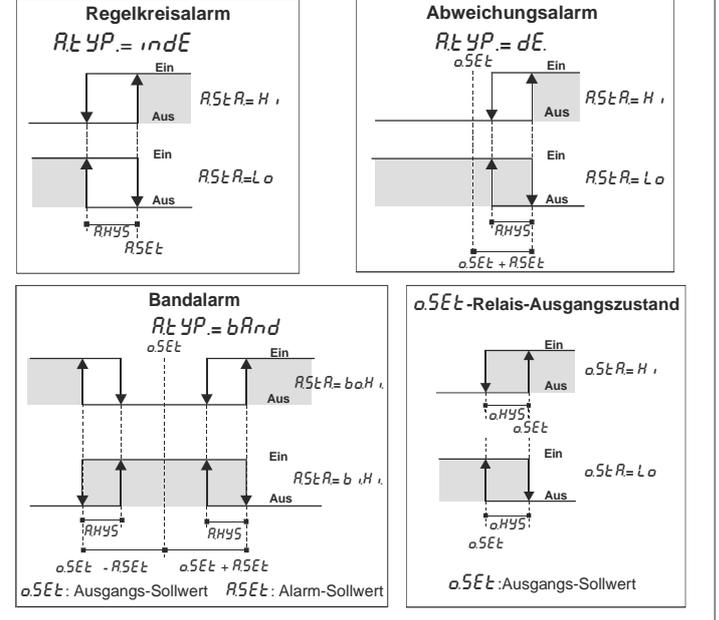

## Durchführung der kundenspezifischen Kalibrierung **ACHTUNG! Standardkalibrierung ist werkseitig durchgeführt!**

Wenn die Standardprozesssignale (0-20 mA, 4-20 mA, 0-1 V, 0-10 V) verwendet werden, ist eine Kalibrierung nicht notwendig. Um in das kundenspezifische Kalibrierungsmenü zu gelangen, muss im Parameter **CALt U.inP** ausgewählt sein und im Programmiermodus die Taste **▲** für 7 Sekunden gedrückt werden, bis die Meldung **L.inP** erscheint.

Dem auf den unteren Skalenwert (**L.inP**) zuzuweisenden Analogsignal (mA, mV/V) anlegen und anschließend die **SET** Taste drücken. Bei erfolgreichem Verlauf erscheint auf der Anzeige **Succ** und der nächste Schritt wird eingeleitet.

In diesem Schritt, wird dem auf den oberen Skalenwert (**H.inP**) zuzuweisenden Analogsignal (mA, mV/V) angelegt und anschließend mit der **SET** Taste bestätigt. Bei erfolgreichem Verlauf erscheint auf der Anzeige **Succ**, danach **CEnd** woraufhin die kundenspezifische Kalibrierung abgeschlossen und das Gerät gemäß den neuen Kalibrierungswerten startet. **Bei Fehlermeldungen siehe weitere Hinweise auf Seite 3.**

# Programmiermodus P2 (Erweiterte Einstellungen)

**P1**

Um in den Programmiermodus P2 zu gelangen, muss die Taste für 3 Sekunden im **Programmiermodus P1** gehalten werden.

**i.tYP** *i.tYP* = Eingangstyp  
Einstellung der Eingangssignale 0-20mA, 4-20mA, 0-1V oder 0-10V möglich.

**bRud** *bRud* = Modbus Baudrate  
Auswählbar zwischen 1200, 2400, 4800, 9600, 19200.  
Bei *oFF* ist die Modbus Kommunikation deaktiviert.

**Rdr5** *Rdr5* = Geräteadresse  
Einstellbar zwischen 1 und 247.

**RtoF** *RtoF* = Alarmrelais- Abfallverzögerung (ALR)  
Einstellbar zwischen 0 und 99 Minuten.

**Rton** *Rton* = Alarmrelais- Anzugsverzögerung (ALR)  
Einstellbar zwischen 0 und 99 Minuten.

**RPon** *RPon* = Verzögerungszeit des Alarmrelais nach dem Einschalten des Gerätes (ALR)  
Einstellbar zwischen 0 und 99 Minuten.

**RStA** *RStA* = Alarmzustand. Wenn Regelkreis- oder Abweichungsalarm gewählt wurde, kann dieser Parameter auf *Lo* oder *Hi* eingestellt werden. Bei *Lo* wird der Alarmausgang unter, bei *Hi* über dem Sollwert aktiv. Bei Bandalarm kann dieser Parameter auf *b iH* oder auf *boH* eingestellt werden. Bei der Einstellung *b iH* wird innerhalb, bei *boH* wird außerhalb des Bandbereiches aktiv. Bei *oFF* ist die Alarmfunktion deaktiviert.

**RtYP** *RtYP* = Alarmarten (siehe Schaltgraphik Alarmarten bei P1)  
3 Alarmarten können eingestellt werden:  
*inde* = Regelkreisalarm  
*dE* = Abweichungsalarm  
*bRnd* = Bandalarm

**RHYS** *RHYS* = Hystereseeinstellung für Alarmausgang (ALR)  
Ein Wert zwischen 1 und 200 kann eingestellt werden.  
Hysterese = Schaltschwelle

**RSEt** *RSEt* = Alarm-Sollwert (ALR)  
Einstellbar zwischen *LSCL* und *HSCL*.

**otoF** *otoF* = Ausgangsrelais- Abfallverzögerung (OUT)  
Einstellbar zwischen 0 und 99 Minuten.

**oton** *oton* = Ausgangsrelais- Anzugsverzögerung (OUT)  
Einstellbar zwischen 0 und 99 Minuten.

**oPon** *oPon* = Verzögerungszeit des Ausgangsrelais nach dem Einschalten des Gerätes (OUT)  
Einstellbar zwischen 0 und 99 Minuten.

**oStA** *oStA* = Schaltverhalten Relaisausgang (OUT)  
Bei der Einstellung *Hi* schaltet der Ausgang bei überschreiten und bei *Lo* bei unterschreiten des Sollwertes.

**oHYS** *oHYS* = Hystereseeinstellung für Relaisausgang (OUT)  
Ein Wert zwischen 1 und 200 kann eingestellt werden.  
Hysterese = Schaltschwelle

**oSEt** *oSEt* = Sollwert (OUT)  
Einstellbar zwischen *LSCL* und *HSCL*.

**HSCL** *HSCL* = Oberer Skalenwert  
Einstellbar zwischen *LSCL* und 4000.

**LSCL** *LSCL* = Unterer Skalenwert  
Einstellbar zwischen -1999 und *HSCL*.

**dPnt** *dPnt* = Dezimalpunkteinstellung  
Dezimalpunkt kann zwischen der 1. und 3. Dekade eingestellt werden.

**CRlt** *CRlt* = Kalibrationsart  
Wählbar zwischen *Si nP* (werkseitige Kalibrierung) und *U i nP*.  
Bei *Si nP* wird die Standardkalibrierung verwendet. Bei *U i nP* kann eine kundenspezifische Kalibrierung durchgeführt werden. (Standardkalibrierung ist werkseitig ausgeführt)

**Un it** *Un it* = Einstellbare Symbole/Buchstaben  
Vom Kunden können eingeschränkte Symbole/Buchstaben definiert werden.

**HoLd** *HoLd* = Einfrieren der Anzeige  
Bei der Einstellung *nonE* wird der Momentan-Meßwert angezeigt.  
Bei *Lo*, wird immer der min. Wert angezeigt.  
Bei *Hi*, wird immer der max. Wert angezeigt.

**rAtE** *rAtE* = Mittelungswerte  
Bei *FRSt* Einstellung werden die Meßwerte alle 200ms aktualisiert.  
Bei *SLo.1* wird der Mittelwert von 4 Meßwerten angezeigt.  
Bei *SLo.2* wird der Mittelwert von 8 Meßwerten angezeigt.  
Bei *SLo.3* wird der Mittelwert von 16 Meßwerten angezeigt.

**dSPC** *dSPC* = Anzeigenkonfiguration  
*Prc5* = Der Meßwert wird angezeigt  
*PrcUn* = Abwechselnde Anzeige Meßwert (4s) und *Un it* (2s)

## RÜCKSETZUNG AUF WERKSEINSTELLUNG

Die Taste vor dem Einschalten des Gerätes gedrückt halten, bis auf der Anzeige **dPAR** sichtbar wird.

## FEHLERMELDUNGEN & /-BESCHREIBUNGEN

Wenn während der kundenspezifischen Kalibrierung ein Fehler auftritt, läuft das Gerät nach vorherigen Kalibrierwerten weiter.

**L. inP** Eingangssignal (Strom/Spannung) < 0

**Err.1** *L. inP* Kalibrierungsfehler unterer Skalenbereich

**CErr** Diese Fehlermeldung erscheint, wenn die angelegte Strom- / Spannungreferenz weniger als die Hälfte des max. Eingangsmessbereichs.

**H. inP** Eingangssignal > 12V bzw. > 25mA

**Err.2** *H. inP* Kalibrierungsfehler oberer Skalenbereich

**Beispiel:** Bei der Kalibration des 1V Einganges der Wert für die Parameter *H inP* und *L inP* weniger als 0,5 V beträgt.

# BEDIENUNG UND ANZEIGE

## FRONTPLATTE



- mA LED** : Wenn der Eingabetyp als 0-20mA oder 4-20mA ausgewählt ist, leuchtet **mA LED** auf.
- V LED** : Wenn der Eingabetyp als 0-1V oder 0-10V ausgewählt ist, leuchtet **V LED** auf.
- ALR LED** : Wenn der Alarmausgang aktiv ist, leuchtet **ALR LED** auf. Während der Verzögerungszeit blinkt die LED.
- OUT LED** : Wenn "OUT" aktiv ist, leuchtet **OUT LED** auf. Während der Verzögerungszeit blinkt die LED.

Parameterauswahl bzw. Werterhöhung im Programmiermodus  
Im Betriebsmodus Anzeige von Einheit oder max. gemessene Meßwert


Parameterauswahl bzw. Wertverringerung im Programmiermodus  
Im Betriebsmodus Anzeige von Einheit oder min. gemessene Meßwert

Bei Betätigung wird im Betriebsmodus der Alarmsollwert angezeigt.

Menüauswahl Betriebs- und Programmiermodus, Anzeige Parametereinheit, gleichsetzen der min./max. gemessenen Meßwerte

## ABMESSUNGEN

Einbautiefe  
97mm

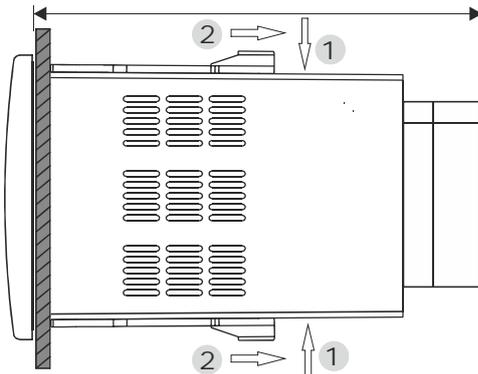

Um das Gerät auszubauen ;  
Befestigungselement in Richtung 1 andrücken  
und in Richtung 2 ziehen.


Anschlusskabel

Befestigungselement

Schalttafel

Gummidichtung

Einbauausschnitt

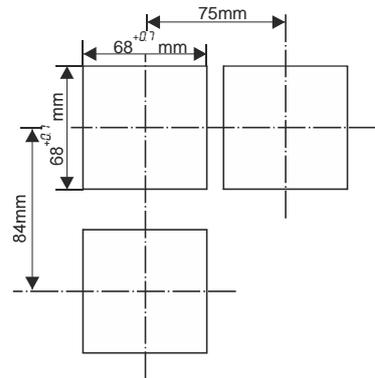

**Bemerkung :**

- 1) Kalkulieren Sie bitte zusätzlich Platz für die Anschlusskabel (hinter dem Gerät).
- 2) Schalttafelstärke darf max. 10mm betragen.
- 3) Bei Demontage des Gerätes im Schaltschrank min. 100mm Freiraum hinter dem Gerät erforderlich.


## WICHTIGE HINWEISE ! / ANSCHLUßBILD



Die Geräte der Serie EI7041 sind ausschließlich für den Schalttafeleinbau vorgesehen. Es ist unbedingt darauf zu achten, daß die Geräte nur bestimmungsgemäß eingesetzt werden dürfen. Bei Arbeiten an der Schalttafel müssen alle zum Gerät führenden Leitungen spannungsfrei sein, wenn die Gefahr besteht, daß die am Gerät befindlichen Anschlußklemmen berührt werden könnten. Zur Einhaltung der CE-Konformität sind abgeschirmte Kabel- und Signalleitungen zu verwenden. Diese sind getrennt von den Leistungsgeführten-/Nettleitungen zu verlegen. Die Abschirmung ist geräteseitig zu erden. Das Gerät ist so zu montieren, daß es vor Feuchtigkeit, Vibrationen und starker Verschmutzung geschützt ist und auch die Betriebsumgebungstemperatur eingehalten wird. Die Verdrahtung, Inbetriebnahme und Bedienung der Geräte muß durch ein entsprechend qualifiziertes Fachpersonal gemäß den örtlichen Vorschriften vorgenommen werden.


### BEMERKUNG :

Versorgung :

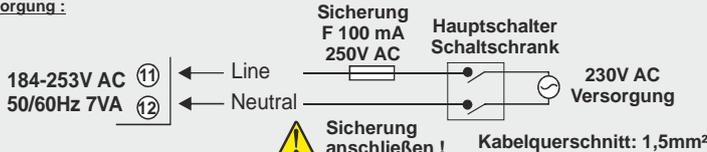

**Bemerkung :**

- 1) Versorgungsanschlüsse sollten nach IEC60227 oder EC60245 konform sein.
- 2) Nach Sicherheitsnormen sollte der Hauptschalter am Schaltschrank leicht zugänglich Angebracht und auch mit einem Hinweisschild versehen werden !

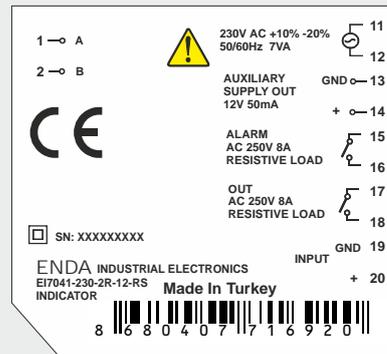

Schraubenanzugsdrehmoment 0.4-0.5Nm



Schutzisoliert

## MODBUS ADDRESS MAP

### HOLDING REGISTERS

Holding Register Addresses		Data Type	Data Content	Parameter Name	Read / Write Permission
Decimal	Hex				
0000d	0x0000	word	Input type selection. 0=0-20;1=4-20;2=0-1;3=0-10	<i>i.tYP</i>	R W
0001d	0x0001	word	Measurement ranges. 0=FRSt;1=5Lo1;2=5Lo2;3=5Lo3	<i>rRtE</i>	R W
0002d	0x0002	word	Indicator locking parameter. 0=nonE;1=Lo;2=H i	<i>hoLd</i>	R W
0003d	0x0003	word	Decimal point. 0=x;1=x.x;2=x.xx;3=x.xxx	<i>dPnt</i>	R W
0004d	0x0004	word	Scale lower value.	<i>LsCL</i>	R W
0005d	0x0005	word	Scale upper value.	<i>HSCL</i>	R W
0006d	0x0006	word	Output set value.	<i>oSEt</i>	R W
0007d	0x0007	word	Output hysteresis value.	<i>oHYS</i>	R W
0008d	0x0008	word	Output condition. (0=OFF,1=Lo, 2=H i)	<i>oStR</i>	R W
0009d	0x0009	word	Required relay-on delay time in order to set output to active state after power-up.	<i>oPon</i>	R W
0010d	0x000A	word	Output relay-on delay time.	<i>oLton</i>	R W
0011d	0x000B	word	Output relay-off delay time.	<i>oLoF</i>	R W
0012d	0x000C	word	Alarm set value.	<i>RSEt</i>	R W
0013d	0x000D	word	Alarm hysteresis value.	<i>RHYS</i>	R W
0014d	0x000E	word	Alarm type. 0= indE;1=dE;2=bRnd	<i>RtYP</i>	R W
0015d	0x000F	word	Alarm condition. 0=OFF, 1=Lo;1=H i;2=b iH i;3=boH i	<i>RStR</i>	R W
0016d	0x0010	word	Required relay-on delay time in order to set alarm output to active state after power-up.	<i>R.Pon</i>	R W
0017d	0x0011	word	Alarm output relay-on delay time.	<i>R.Lton</i>	R W
0018d	0x0012	word	Alarm output relay-off delay time.	<i>R.LoF</i>	R W

### INPUT REGISTERS

Holding Register Addresses		Data Type	Data Content	Parameter Name	Read / Write Permission
Decimal	Hex				
0000d	0x0000	word	Measured value	-	Read Only
0001d	0x0001	word	Minimum measured value	-	Read Only
0002d	0x0002	word	Maximum measured value	-	Read Only

\* Holding and Input Register parameters, which in integer type is defined as signed integer. Timing parameters are defined as seconds. (For example, 01:15 is defined as 75 seconds).


### DISCRATE INPUTS

Holding Register Addresses		Data Type	Data Content	Parameter Name	Read / Write Permission
Decimal	Hex				
0000d	0x0000	bit	OUT Control output condition. (0=OFF; 1=ON).	-	Read Only
0001d	0x0001	bit	Alarm control output condition. (0=OFF; 1=ON).	-	Read Only

### COILS

Coil Addresses		Data Type	Data Content	Parameter Name	Read / Write Permission
Decimal	Hex				
0000d	0x0000	bit	Indicator configuration oFF=Pr.CS, ON=Pr.Un	<i>dSP.C</i>	R W
0001d	0x0001	bit	Calibration type oFF=5.inP, ON=U.inP	<i>CR.Lt</i>	R W

### \* MODBUS CONNECTION DIAGRAM



**!** Termination should be accomplished by attaching 120 Ohm resistors to the start and at the end of the communication line.

\* Applies to devices with Modbus function.